


本人已經與醫師討論過接受這個檢查/治療的相關資訊(如：實施原因、步驟、風險及替代方案等)，對於醫師的說明都已充分了解，本人同意進行檢查/治療。

**目的：**

針對有異常乳頭分泌物之受檢者，檢查是否有乳管內病變。

**檢查流程/治療步驟：**

- 1、檢查前：請您更換檢查服後進入檢查室，在醫護人員的協助下進行姿勢準備，為了使過程順利，請您配合醫護人員。
- 2、步驟：採平躺姿勢，由醫師確認乳頭異常分泌物之開口，放置乳管細針，過程可能會擠壓乳房或乳頭以讓分泌物流出。乳管細針為鈍頭，不會造成刺痛。乳管細針置入後，注射少量的水溶性對比劑，注射時會造成些許的脹痛，程度因人而異。注射完畢後，開始進行乳房攝影，過程可能重複一至兩次，以得到確定診斷，本檢查視其困難度，需約 30 至 40 分可完成。
- 3、檢查後：可正常工作，殘餘對比劑或分泌物可能會流出，可在胸衣內加墊紗布。

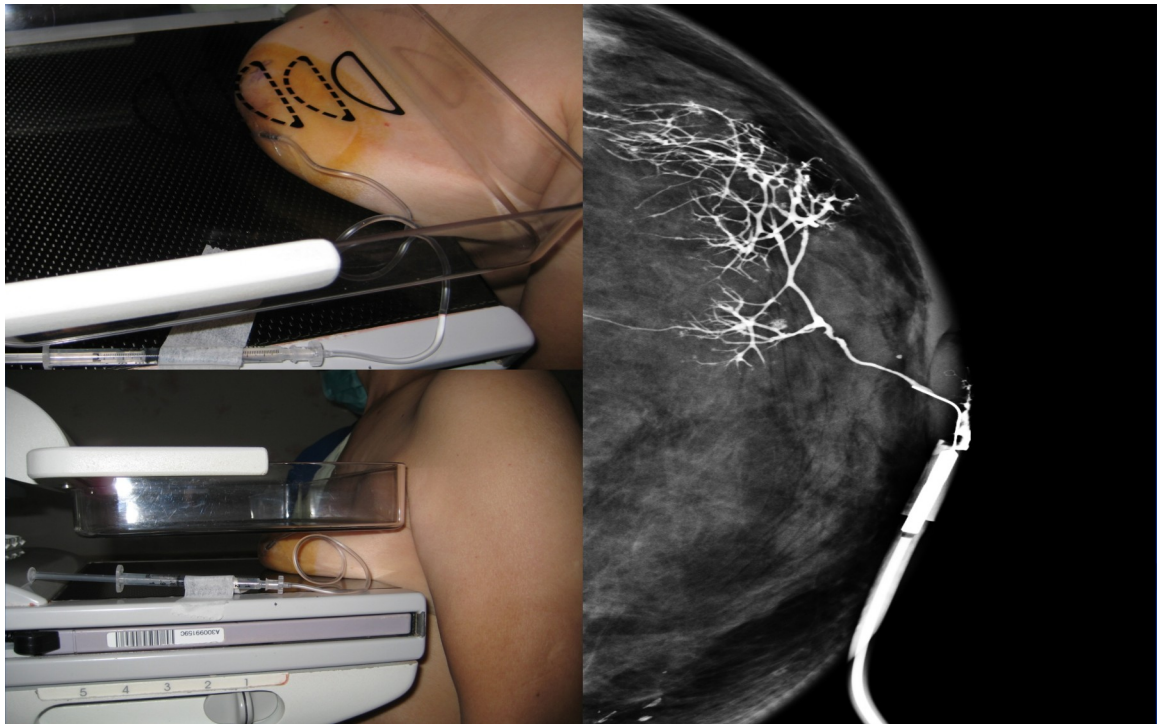

圖一：乳管攝影示意

病歷暨電子病歷管理委員會

101  
醫師  
通過

**風險/副作用/合併症/併發症：**

- 1、沒有任何檢查或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。
- 2、穿刺過程會有些許不適，因乳管細小且檢查困難度高，少數情況會無法診斷，必須重新安排下次的檢查時間。

- 3、如對比劑外漏，可經人體自然吸收，不致造成危害。
- 4、少數有對比劑過敏的病人，應先告知醫師。本檢查對比劑的施予，並非直接進入血液，故過敏率較低。

#### 注意事項：

- 1、若您對對比劑、醫師用的乳膠手套、膠布或碘酒過敏，請務必於檢查前告知影像醫學科醫師與醫事放射師，我們會使用其他替代品。
- 2、本檢查建議由家屬陪同。
- 3、檢查結束後 24 小時內乳頭不能碰水。
- 4、一週後請回診看報告。

#### 其他替代方案：

如果您決定不施行此檢查，可能無法獲得疾病診斷以致無法施予最佳治療，可另選擇其它侵入性檢查替代本檢查，相關事項可諮詢您的主治醫師。

#### 後續治療計畫與預期結果：

檢查後續的治療計畫請您與您的診治醫師做進一步的討論。

#### 醫師之聲明：

- 1、我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項檢查/治療之相關資訊，特別是下列事項：
  - (1)需實施檢查/治療之原因、檢查/治療步驟與範圍、檢查/治療風險及輸血可能性。
  - (2)檢查/治療併發症及可能處理方式。
  - (3)不實施檢查/治療可能之後果及其他可替代之治療方式。
  - (4)預期檢查/治療後，可能出現之暫時或永久症狀。
  - (5)其他與檢查/治療相關說明資料，已交付病人。
- 2、我已經給予病人充足時間，詢問上述有關本次檢查/治療的問題，並給予答覆。
- 3、如遇病人病情緊急，且病人無行為表達能力，且病人家屬不在現場，爰依醫療法第 63、64 條第 1 項但書之規定先為病人進行必要之處置，以維護病人生命安全。

#### 病人之聲明：

- 1、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個檢查/治療的必要性、步驟、風險之相關資訊。
- 2、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他檢查/治療方式之風險。
- 3、醫師已向我解釋，並且我已經瞭解檢查/治療可能預後情況和不進行檢查/治療的風險。
- 4、針對我的情況、檢查之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
- 5、我瞭解在檢查/治療過程中，如果因治療之必要而切除部分器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告及醫學研究，並且在之後會謹慎依法處理。
- 6、我瞭解這個檢查/治療可能是目前最適當的選擇，但是這個檢查/治療無法保證百分之百能改善病情。※基於上述聲明，我同意進行此檢查/治療。

編號 14010-45

亞東紀念醫院  
乳管攝影檢查說明暨同意書

113-04 版

